

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 5 เดือนหลัง)

ประเด็น	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	ดัชนี
R: จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	58,000 คน	63,562	109.6	109.6
E: ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน**	ร้อยละ 85	86.06	101.2	101.2
A: จำนวนชุมชนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน	58,000 แห่ง	61,233 แห่ง	105.6	105.6
I: จำนวนชุมชนหมู่บ้านเป็นชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ผ่านระดับเหรียญทอง (แห่งใหม่)	300 แห่ง	1,762 แห่ง	587.3	587.3

คิดเป็นดัชนีภาพรวม

- นำค่าดัชนีมาเรียงจากน้อยไปมาก $E < A < R < I$
- นำค่าดัชนีตำแหน่งที่ 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหาร 2 = $\frac{105.6 + 109.6}{2} = 107.6$


เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน	1	1.5	2
ร้อยละ	≤ 60	61 - 74	≥ 75


ดังนั้น ดัชนีภาพรวมของตัวชี้วัดนี้ เท่ากับ 107.6 คิดเป็น 2 คะแนน

หลักฐานตัวชี้วัด

1. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อติดตามหญิงตั้งครรภ์ ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน $39,976 + 23,586 = 63,562$ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.68) ^(1,3)

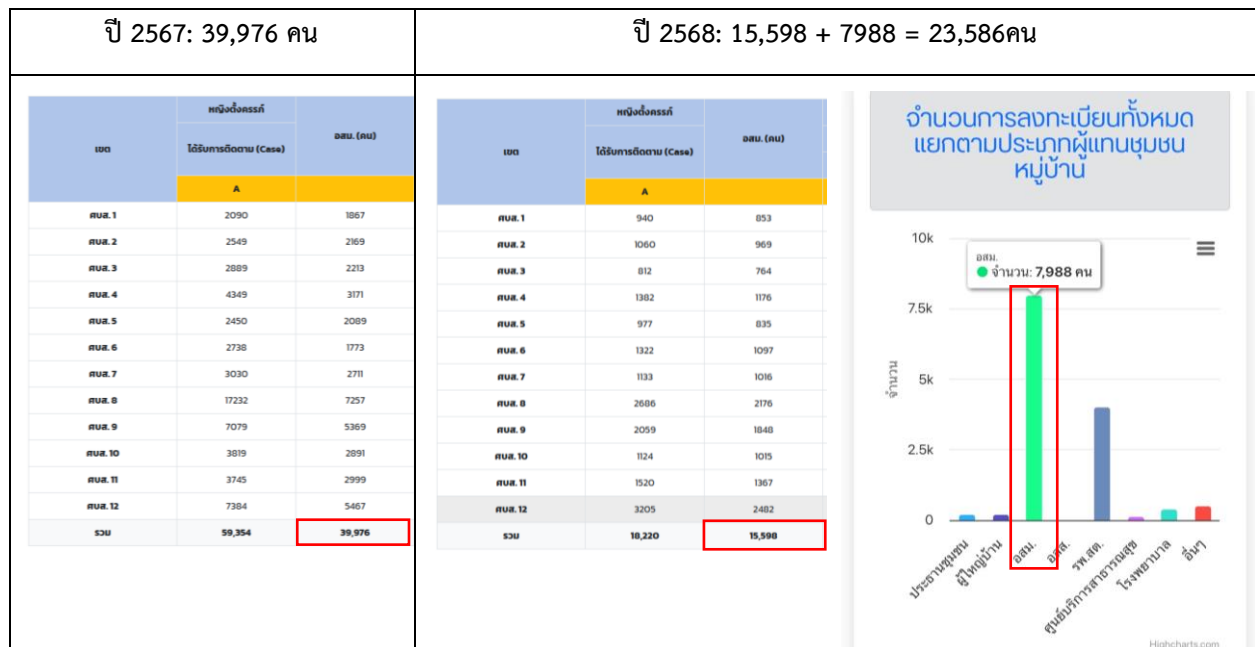

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ 86.06 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.68) ⁽²⁾

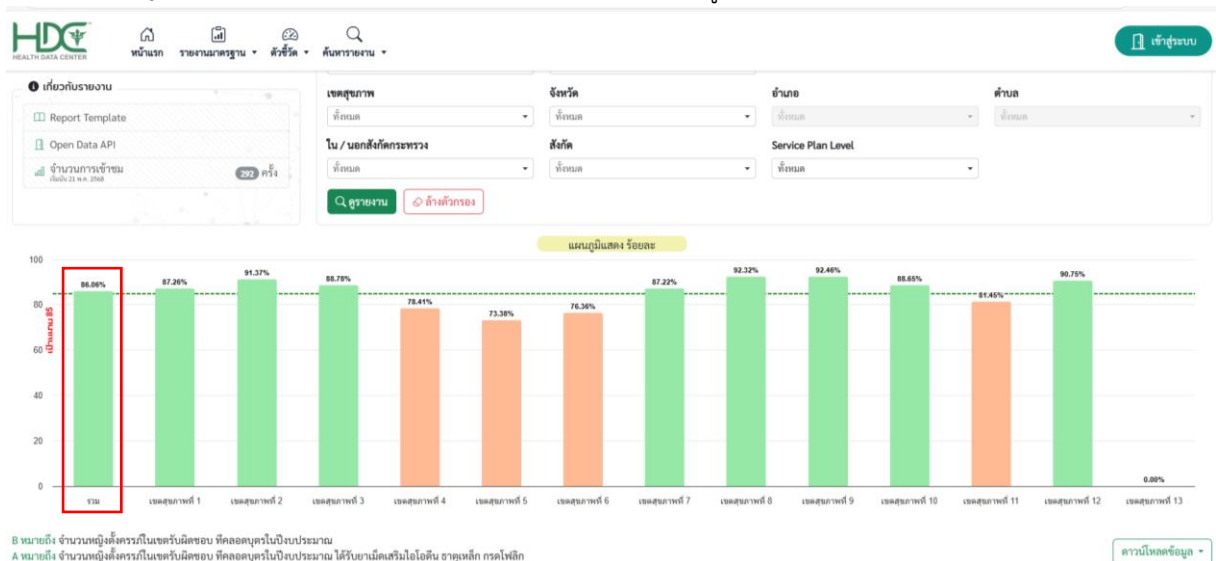


3. จำนวนชุมชนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน 61,233 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.68) ⁽³⁾




4. จำนวนชุมชนหมู่บ้านเป็นชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ผ่านระดับเหรียญทอง (แห่งใหม่) $1,878 - 116 = 1,762$ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.68) ⁽³⁾

รอบ 5 เดือนแรก (116 แห่ง)

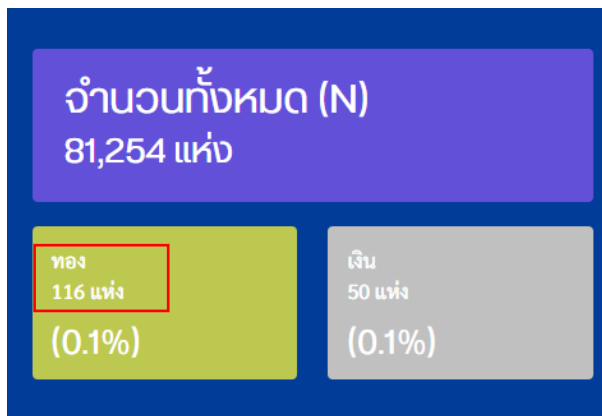

รอบ 5 เดือนหลัง (1,878 แห่ง)

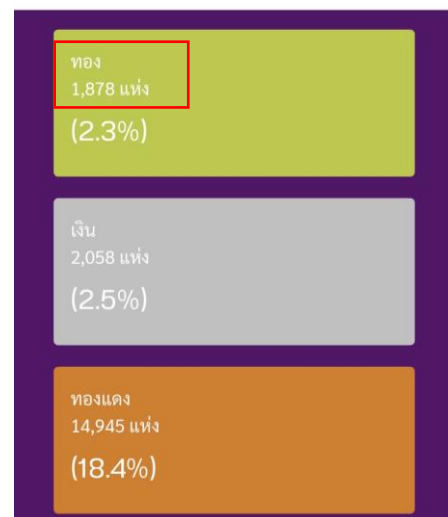

แหล่งอ้างอิง

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ :: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ค. 2568]. เข้าถึงได้จาก: <https://3doctor.hss.moph.go.th/main/rp-pregnant-before>
2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. HDC Service Report [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ค. 2568]. เข้าถึงได้จาก: <https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/14b660d6a0005a2f788a1d73e3200df0>
3. กรมอนามัย. Dashboard ไอโอดีน [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรมอนามัย; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 22 ก.ค.]. เข้าถึงได้จาก: <https://iodine.anamai.moph.go.th/webapp/>